


Calibration certif. pressure

Werkskalibrierschein

Factory calibration certificate



Messumformer-Typ:	Auftragsnummer:	
<i>transmitter type:</i>	<i>job no.:</i>	
Serien-Nr.:	Referenzgerät:	
<i>serial no.:</i>	<i>reference unit:</i>	
Messbereich:	Prüfnorm, Temperatur:	
<i>temperature range:</i>	<i>testing device, temperature:</i>	
Ausgangssignal:	Serien-Nr.:	
<i>output:</i>	<i>serial no.:</i>	
Genauigkeit:	PTB-Zertifikat:	
<i>accuracy:</i>	<i>PTB certificate:</i>	
Kalibrierdatum:	Umgebungstemperatur:	
<i>date of calibration:</i>	<i>ambient temperature:</i>	

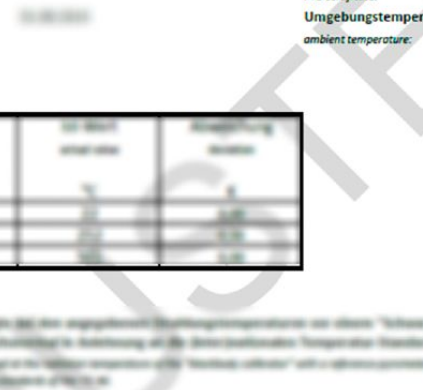

Vor Wert <i>before value</i>	Nach Wert <i>after value</i>	Abweichung <i>deviation</i>
10	10	0
20	20	0
30	30	0

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Referenzstandard" nach einem Referenz-
Prozess der Vorgesetztheit in Anlehnung an die Internationalen Temperaturskizzen auf Basis der ITS-90.

The calibration was carried out in the "reference temperature" with "reference standard" in comparison reference method in
accordance with the standards of PTB 75.40.

Die Angaben zur Messgenauigkeit zeigen die Unsicherheit aus den Unsicherheiten des Messverfahrens und denen der
Kalibriergegenstände gemäß der Kalibrierung. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgerundeten Erweiterungsfaktor von 100 %.
Die Messunsicherheit beträgt 1 %.

The specified uncertainty indicates the uncertainty of the measurement method and the unit under test during the calibration. The measured
value refers to the extension factor of 100 %. The measurement uncertainty is 1 %.

Der gesamte große Messbereich, über dem gesamten Messbereich, unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten
QM-Systems, gültig Kalibrieren und auf nationale Standards rückführbar ist.

The entire great measuring range, over the entire measurement range, following a QM system certified according to DIN EN ISO 9001:2008, is also calibrated and can be traced
back to national standards.

Hinweis: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Remark: This certificate has been generated automatically and is valid without signature.

No. gross-groß

Herstellt in: 38840 Teltow
Germany
Address: 38840 Teltow, Germany

www.ifm.de

Tel.: +49 (0)30 9488 1122

33,17

el certificado de calibración ISO no está reconocido según el EA MLA (Acuerdo Multilateral) y, por tanto, no se considera trazable.
El certificado de calibración solo puede ser solicitado en combinación con un equipo.
El equipo correspondiente es entregado con certificado de calibración.
El certificado de calibración está en dos idiomas (alemán/inglés).
Los pedidos a posteriori únicamente son posibles si el equipo se devuelve en un estado de limpieza aceptable.
Está disponible un ejemplo de certificado de calibración en la ficha técnica de la web, en la pestaña "Manuales de instrucciones".