


AS-Interface hlídač izolace

Insulation Monitoring Device

Položka již není dostupná - archivní záznam

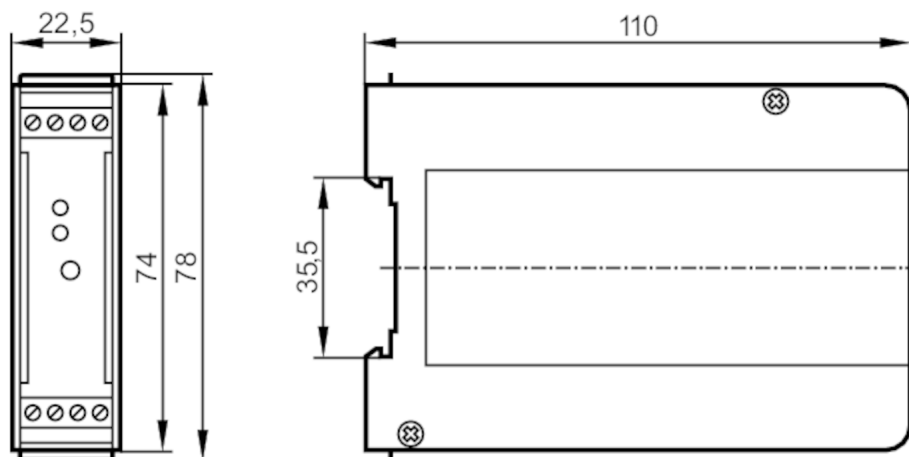

Oblast nasazení

Aplikace

Zjištění nesymetrické a symetrické chyby izolace; hlídání izolace v neuzemněných AS-i a 24 V DC systémech (IT systém)

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Jmenovité napětí DC	[V]	21...36
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	40

Výstupy

Zatížitelnost kontaktů	1A AC/DC
------------------------	----------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...60
Skladovací teplota	[°C]	-40...70
Krytí		IP 20

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61557-8	(1997)
	EN 61326/A2	(2001)

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i certifikát	19901
-----------------	-------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	179
Pouzdro		Montáž na lištu a na panel

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Funkce	LED, žlutá



AS-Interface hlídač izolace

Insulation Monitoring Device

Upozornění

Upozornění

Aktives symmetrisches und passives Messverfahren.

2 Meldekontakte

Kontakt 11/14 löst bei unsymmetrischen Fehlern aus.

Kontakt 11/24 löst bei symmetrischen und unsymmetrischen Fehlern aus.

Kontakt geschlossen wenn AS-i Spannung anliegt und kein Erdschluss vorliegt.



Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

Připojení

R1 R2 A+ A-



⏏ 11 14 24